

## **AB „Krekenavos agrofirma“**

Įmonės registracijos adresas: LT-57346 Mantvilonių kaimas 2, Kėdainių rajonas, įmonės kodas:168586873, PVM mokėtojo kodas LT685868716, telefonas 8 347 77200, faksas 8 347 77231, el. p. sekretore@krekenavosagr.lt  
(A. s. Nr.), bankas (įrašyti), banko kodas (įrašyti),  
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

# **SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT MONTAVIMĄ) PIRKIMAS KONKURSO SĄLYGOS**

## **1. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1.1. AB „Krekenavos agrofirma“ (toliau vadinama – Pirkėjas), gavusi Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimą projektui „AB „Krekenavos agrofirma“ sunaudojamos elektros energijos gaminimas įsidiegiant saulės elektrinę“, Nr. 04.1-LVPA-K-836-01-0020 pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, numato įsigyti saulės fotoelektrinės įrangą, įskaitant montavimo darbus.

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2017 m. lapkričio 15 dieną Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principu.

1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Algis Kalvaitis, tel. 8 687 87438, el. paštas: [algis.k@krekenavosagr.lt](mailto:algis.k@krekenavosagr.lt), LT-57346 Mantvilonių kaimas 2, Kėdainių rajonas.

## **2. PIRKIMO OBJEKTAS**

2.1. Perkama saulės fotoelektrinės įranga (įskaitant montavimo darbus), kurios kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas).

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos ir jos montavimo darbų kiekiui.

2.3. Perkama saulės fotoelektrinės įranga turi būti pristatyta ir jos montavimo darbai turi būti atlikti per 120 (vienas šimtas dvidešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos; papildomos paslaugos – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo montavimo darbų pabaigos. Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 1 (vieną) mėnesį nuo konkurso laimėtojo paskelbimo.

2.4. Saulės fotoelektrinės įrengimo vieta – LT-57346 Mantvilonių kaimas 2, Kėdainių rajonas.

## **3.**

## TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

### Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Kvalifikacijos reikalavimai</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė</i>                     | <i>Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai</i>                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1.          | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Tiekėjas yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo išsiskolinimo suma neviršija 50 Eurų (penkiasdešimt eurų) | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.                                                                                                                                                  |
| 3.1.2.          | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.                                                                                                                                                                                   | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduoto atestato, leidžiančio dirbti elektros tinklo ir įrenginių iki 0,4 kV įtampos eksploatavimo darbus, kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. |

### Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Kvalifikacijos reikalavimai</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė</i>                     | <i>Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.3.          | Tiekėjo paskutinių 3 (trejų) finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) <b>rodiklio reikšmė turi būti teigiama.</b> Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo 3 (trejų) paskutinių finansinių metų tinkamai patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitų arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamų dokumentų kopijos. Jei tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos.                                                                   |
| 3.1.4.          | Tiekėjo vidutinė metinė atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų įrangos pardavimo ir darbų apimtis, įrengiant ir (ar) rekonstruojant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos                                                                                                      | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) tiekėjo atliktų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų įrangos pardavimo ir įrengimo ir (ar) rekonstravimo darbų sutarčių sąrašas, kuriame nurodoma: sutarties pavadinimas, |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Kvalifikacijos reikalavimai</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė</i>                     | <i>Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | objektus per paskutinius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) ne mažesnė <b>kaip 950 000 Eur be PVM.</b>                                                                                                      |                                                               | sutarties objektas ir trumpas aprašymas, sutarties vertė (be PVM ir su PVM), sutarties sudarymo ir įvykdymo data (mėnesių tikslumu) ir vieta, užsakovas ir jo kontaktai. Sutarčių sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu.<br>Įrodymui apie sutarčių įvykdymą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepiamus) apie tai, kad sutartys įvykdytos laiku, tinkamai ir pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių sutarčių vykdymą ir darbų atlikimą, reikalavimus, taip pat apie tinkamą darbų užbaigimą, arba lygiaverčius dokumentus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.5.          | Tiekėjas per pastaruosius 3 (tris) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) turi būti „iki raktų“ įrengęs ir /arba rekonstravęs <b>ne mažiau kaip 1 (vieną) ne mažesnę kaip 700 kW galios saulės jėgainę ant stogo/ žemės.</b> | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) įvykdytų saulės jėgainių įrengimo „iki raktų“ sutarčių sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: sutarties pavadinimas, sutarties objektas ir trumpas aprašymas (įsk. jėgainės galią), sutarties sudarymo ir įvykdymo data (mėnesių tikslumu) ir vieta, užsakovas ir jo kontaktai. Sutarčių sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu.<br><br>Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia aktus arba užsakovų pažymas (atsiliepiamus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai, arba lygiaverčius dokumentus. Pažymose be kita ko turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, informacija, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti, o defektų šalinimas po jėgainės bandomosios eksploatacijos atliktas. |
| 3.1.6.          | Tiekėjas turi pakankamai apyvartinių lėšų sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti – ne mažiau kaip 0,3 pasiūlymo kaina be PVM.                                                                                                                                                                       | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjas turi pateikti banko pažymą (-as), išduotą (-as) ne anksčiau nei skelbimo apie konkursą paskelbimo dieną, apie tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba banko pažymą (-as) apie tiekėjo turimą kredito liniją/ trumpalaikį kreditą, suteikianti galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažymą, kad bankas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Kvalifikacijos reikalavimai</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė</i>                     | <i>Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus konkurso laimėtoju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1.7.          | Tiekėjas turi būti siūlomos saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojas arba gamintojo atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomų saulės jėgainių įrangos prekybą, saulės jėgainių įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su tokiu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo laisvos formos deklaracija, kad tiekėjas yra siūlomos saulės jėgainių įrangos (modulių ir keitiklių) gamintojas, arba įgaliojimų, susitarimų ar kitų lygiaverčių dokumentų, suteikiančių teisę atstovauti saulės jėgainių įrangos gamintoją ir teisę parduoti siūlomą įrangą, vykdyti siūlomą saulės jėgainių įrengimo darbus bei garantinį aptarnavimą ir priežiūrą, arba dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas yra sudaręs sutartį su tokiu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo įgaliojimo atstovo suteiktas teises, arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos. |
| 3.1.8.          | Tiekėjas turi būti įsidięęs kokybės vadybos sistemą pagal standartą ISO 9001:2000 (ar 2008 versija) arba lygiavertę kokybės vadybos priemonę, užtikrinančią, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, atitinka minėto standarto reikalavimus.                                                                                                                           | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Kokybės vadybos sistemos sertifikato ir (arba) kitų lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įsidiėgimą patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz., tiekėjo įsidiėgtų kokybės vadybos priemonių, atitinkančių standarto ISO 9001:2000 (ar 2008 versija) tikslus, reikalavimus ir priemones, kiti tiekėjo sertifikatai ar dokumentai, patvirtinantys lygiaverčių kokybės vadybos sistemų įregistravimą (įsidiėgimą) ar lygiaverčių kokybės vadybos priemonių taikymą).                                                                                                           |

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1, 3.1.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2., 3.1.4-3.1.8 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.5. Jei tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti subtiekejus (subrangovus), jis juos turi aiškiai nurodyti pasiūlyme ir pažymėti, kokios prekės, paslaugos ar darbai bus perduodami subtiekejams (subrangovams) ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jie bus pasitelkiami. Pirkėjas subtiekejų (subrangovų) kvalifikacijos netikrina.

#### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

4.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2017 m. lapkričio 23 d., 10 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) el. paštu [algis.k@krekenavosagr.lt](mailto:algis.k@krekenavosagr.lt). Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

4.4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Saugiu elektroniniu parašu nepasirašyti pasiūlymai bus atmetami.

4.5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus.

4.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;

4.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.6.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.6.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą — individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmeti.

4.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą įrangos ir jos montavimo darbų apimtį.

4.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmeti.

4.10. Pasiūlymuose nurodoma įrangos (įskaitant montavimo darbus) kaina pateikiama eurais, ji turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šiose konkurso sąlygose nurodytą įrangos ir montavimo darbų kiekį, savybes, techninius reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.

4.11. Pasiūlymas turi galioti **ne trumpiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų**. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmeti tokį prašymą.

4.13. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša visiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

#### 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo el. paštu [algis.k@krekenavosagr.lt](mailto:algis.k@krekenavosagr.lt) pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne

vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, paaiškinimus paskelbdamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

## **6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**

6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Į Komisijos posėdžius, įskaitant ir susipažinimo su pirminiais tiekėjų pasiūlymais, tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nekviečiami ir juose nedalyvauja.

6.2. Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

6.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant bendros pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Pirkėjas, vertindamas, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“. Jeigu tiekėjas nepagrindžia neįprastai mažos kainos, jo pasiūlymas atmetamas.

6.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.

6.8. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## **7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**

7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos — galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinųjų dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## **8. DERYBOS**

8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2. Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3. Derybos vykdomos dėl įrangos (įskaitant montavimo darbus) kainos.

8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## **9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jam siūloma sudaryti sutartį.

## **10. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

10.1. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių konkurso sąlygų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo paskelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl šių konkurso sąlygų arba per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo priimto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.

10.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu [algis.k@krekenavosagr.lt](mailto:algis.k@krekenavosagr.lt). Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos šių konkurso sąlygų 10.1 punkte nustatytais terminais.

10.3. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus pretenziją buvo

patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie priimtą sprendimą Pirkėjas privalo pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai arba paskelbiant apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

10.4. Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusį tiekėją ir kitus suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, jeigu jie keičiami.

## **11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

11.1. Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 1 (vieną) mėnesį nuo konkurso laimėtojo paskelbimo.

11.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir žemiau nurodytos esminės sąlygos.

11.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos nustatymas. Kaina dėl kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

11.4. Avansinis ar dalinis apmokėjimas už įrangą ir jos montavimo darbus nenumatomas.

11.5. Už saulės fotoelektrinės įrangą ir jos montavimo darbus bei suteiktas papildomas paslaugas Pirkėjas atsiskaitys per 5 (penkias) darbo dienas po Valstybinės energetikos inspekcijos leidimo gavimo, leidžiančio pradėti eksploatuoti jėgainę.

11.6. Laiku neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs įsipareigojimus, Pirkėjo reikalavimu tiekėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

11.7. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimų moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir jos montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.

## **12. PRIEDAI**

12.1. Techninė specifikacija (su priedais);

12.2. Pasiūlymo forma.



## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:

1.1. Pirkėjas – AB „Krekenavos agrofirma“ pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ įgyvendina projektą „AB „Krekenavos agrofirma“ sunaudojamos elektros gaminimas įsiedigiant saulės elektrinę“, Nr.04,2,1-LVPA-K-836-01-0020.

1.2. Pirkimo objektas – saulės fotoelektrinės įranga ir jos montavimo darbai.

1.3. Saulės fotoelektrinės įrengimo vieta – LT-57346 Mantvilonių kaimas 2, Kėdainių rajonas.

1.4. Įranga bus montuojama Pirkėjo žemės sklype, unikalus numeris 4400-0217-1722, žemės sklypo plotas 8,5373 ha, dalis sklypo užstatyta statiniais. Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės sklypo planai ir nuotraukos, elektros skydinių nuotraukos, ESO išduotos išankstinės prisijungimo sąlygos yra pateikta šios techninės specifikacijos 1 priede („Papildoma informacija apie objektą“).

1.5. Saulės fotoelektrinės įrangos montavimo darbai – visi darbai, kurie būtini, kad saulės fotoelektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant pamatų įrengimu, grunto išlyginimu, fotoelektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei fotoelektrinės paleidimo ir derinimo darbus.

1.6. Papildomos paslaugos – priduoti įrengtą saulės fotoelektrinę Valstybinei energetikos inspekcijai bei kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka. Šios rangovo planuojamos patirti išlaidos nurodomos pasiūlymo atskira eilute ir yra padengiamos pirkėjo lėšomis.

1.7. Įrangos tiekimo ir montavimo darbų terminas – saulės fotoelektrinės įranga turi būti pristatyta ir jos montavimo darbai turi būti atlikti per 120 (vienas šimtas dvidešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos; papildomos paslaugos – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo montavimo darbų pabaigos.

### 2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBAMS:

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Parametrai</i>                                             | <i>Reikalavimai</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Bendra saulės fotoelektrinės įrengtoji galia, kW              | 1000 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.              | Saulės jėgainės metinis pagaminimas elektros energijos kiekis | ≥950 000 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.              | Saulės fotovoltinės sistemos įrengimo darbų apimtis           | Saulės fotoelektrinės sistemos įrengimas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):<br>1. Pamatų paruošimas fotovoltinės elektrinės konstrukcijų tvirtinimui;<br>2. Saulės fotovoltinių modulių montavimas ant paruoštų pamatų;<br>3. Saulės fotoelektrinei skirtų keitiklių montavimas;<br>4. AC/DC dalies įrengimas ir prijungimas į/iš |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | <p>anksto nurodytą 0,4 kV elektros skirstyklą;</p> <p>5. Sistemos bandymas;</p> <p>6. Paleidimas – derinimas.</p> <p>7. Pridavimas VEI;</p> <p>8. Leidimų gaminti elektros energiją gavimas.</p>                                                                                                                        |
| 4. | Montavimo sistemos tipas      | Ant žemės įrengtų pamatų – fiksuota, pagaminta iš aliuminio ir/arba cinkuotų profilių                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Monitoringo internetu sistema | <p>Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas duomenų atvaizdavimas:</p> <p>1. Suminė pagaminta elektros energija;</p> <p>2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;</p> <p>3. Momentinė generuojama galia;</p> <p>4. Pagamintos energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį.</p> |
| 6. | Naudojama įranga              | Nauja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3. TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI FOTOELEKTRINIAMS MODULIAMS:

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai</i>                         | <i>Minimalūs reikalavimai</i> | <i>Pastabos</i>                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus:</b>     |                               |                                        |
| 1.1.            | ISO 9001 arba lygiavertis                                                       | Taip                          |                                        |
| 1.2.            | ISO 14001 arba lygiavertis                                                      | Taip                          |                                        |
| <b>2.</b>       | <b>Siūlomi fotovoltiniai moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus:</b> |                               |                                        |
| 2.1.            | EN 61215 arba lygiavertis                                                       | Taip                          |                                        |
| 2.2.            | EN 61730 arba lygiavertis                                                       | Taip                          |                                        |
| 2.3.            | CE atitikties deklaracija                                                       | Taip                          |                                        |
| <b>3.</b>       | <b>Techniniai ir kokybiniai reikalavimai</b>                                    |                               |                                        |
| 3.1.            | Voltamperinių charakteristikų matavimai saulės imitatoriumi                     | Taip                          | Ataskaita teikiama kiekvienam moduliui |
| 3.2.            | Gamintojo garantija                                                             | ≥10 metų                      |                                        |
| 3.3.            | Efektyvumo garantija po 12 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia           | ≥90 %                         |                                        |
| 3.4.            | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia           | ≥80 %                         |                                        |
| 3.5.            | Linijinė garantija, pirmais metais efektyvumas                                  | ≥97%                          |                                        |
| 3.6.            | Gamintojo garantija privalo būti apdrausta trečios šalies                       | Taip                          |                                        |
| <b>4.</b>       | <b>Mechaninis atsparumas</b>                                                    |                               |                                        |
| 4.1.            | Maksimali vėjo apkrova, Pa                                                      | ≥ 2400                        |                                        |
| 4.2.            | Maksimali sniego apkrova, Pa                                                    | ≥ 5400                        |                                        |

|      |                        |                                |  |
|------|------------------------|--------------------------------|--|
| 5.   | <b>Kiti parametrai</b> |                                |  |
| 5.1. | Modulio rėmas          | Anoduotas aliuminis            |  |
| 5.2. | Kontaktinė dėžutė      | Ne žemesnė IP65, ventiliuojama |  |
| 5.3. | Saulės elementų tipas  | Polikristalinis                |  |
| 5.4. | Darbinė temperatūra    | -40°C- + 85°C                  |  |

#### 4. TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI KEITIKLIAMS:

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai</i>                                                                         | <i>Minimalūs reikalavimai</i>    | <i>Pastabos</i> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1.              | <b>Siūlomų srovės keitiklių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus:</b>                                            |                                  |                 |
| 1.1.            | ISO 9001                                                                                                                        | Taip                             |                 |
| 2.              | <b>Siūlomi srovės keitikliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:</b>                                         |                                  |                 |
| 2.1.            | EN 61000-6-2 Elektromagnetinis suderinamumas. Atsparumas pramoninės aplinkos poveikiui.                                         | Taip                             |                 |
| 2.2.            | EN 61000-6-3 Elektromagnetinis suderinamumas. Gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos spinduliavimo standartas. | Taip                             |                 |
| 2.3.            | EN 62109 Fotovoltinėse sistemose naudojamų galios keitiklių sauga. Bendrieji reikalavimai                                       | Taip                             |                 |
| 2.4.            | CE atitikties deklaracija                                                                                                       | Taip                             |                 |
| 3.              | <b>Gamintojo garantija</b>                                                                                                      | ≥ 10 metų                        |                 |
| 4.              | <b>Kiti techniniai parametrai:</b>                                                                                              |                                  |                 |
| 4.1.            | Fazių skaičius                                                                                                                  | 3                                |                 |
| 4.2.            | Apsaugos lygis<br>Montavimui lauke<br>Montavimui patalpose                                                                      | Ne žemesnis kaip<br>IP65<br>IP21 |                 |
| 4.3.            | Maksimalus keitiklio efektyvumas                                                                                                | ≥97%                             |                 |
| 4.4.            | Sistemos darbo stebėseną nuotoliniu būdu                                                                                        | Taip                             |                 |

Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad Pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama saulės fotoelektrinės įrangos, įskaitant montavimo darbus, pirkimo sutarties dalis.

## Priedas Nr.1

Saulės jėgainės montavimo vieta:



## Priedas Nr. 2

Skirstykla, saulės jėgainės prijungimo vieta prie vartotojo sistemos, du įvadai:



### **Priedas Nr.3**

**Prijungimo sąlygos:**



**PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. GAM17-24697**

Parengta: 2017.06.16,  
Galioja iki: 2020-03-28

**Klientas:** AB "KREKENAVOS AGROFIRMA"

**Kliento kontaktiniai duomenys:** Mantvilonių k., Josvainių sen., 57346 Kėdainių r., +37061492835,  
pranas@krekenavos.lt

**Objekto pavadinimas:** Saulės elektrinė

**Objekto adresas:** Mantvilonių k., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav.

**Investicinio projekto Nr.:** E1D5724697

| Kliento paraiškos Nr. 17-24697<br>duomenys | Elektros energijos tiekimo patikimumo<br>kategorija |      |     | Atvado tipas<br>(vienfazis,<br>trifazis) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------|
|                                            | I                                                   | II   | III |                                          |
| Esama leistinoji naudoti galia<br>(kW):    | -                                                   | 1370 | 380 |                                          |
| Nauja leistinoji naudoti galia (kW):       | -                                                   | -    | -   | Trifazis                                 |
| Iš viso leistinoji naudoti galia<br>(kW):  | -                                                   | 1370 | 380 | Trifazis                                 |

| Elektrinės duomenys | Įrengtoji generatorių<br>galia (kW) | Leistinoji generuoti į<br>tinklą galia (kW) | Generatoriaus<br>įtampa (kV) | Pirminės<br>energijos<br>rūšis |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Esami               | 0                                   | 0                                           |                              |                                |
| Nauji               | 1000                                | 0                                           | 0,4                          | Saulės                         |
| Iš viso             | 1000                                | 0                                           |                              |                                |

**1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos** Kliento elektrinės adresu Mantvilonių k., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav., prijungimui prie AB ESO skirstomųjų tinklų. Elektrinės prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius. Elektrinėje pagaminta elektros energija bus skirta savo poreikių tenkinimui

**2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma** SP-J-1001 Š1-10 narvelyje Nr.5 ir Š2-10 narvelyje Nr.6 ant 10 kV kabelių prijungimo gnybtų.

**3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto (elektrinės) prijungimą:**

**3.1. Bendroji dalis**

3.1.1. Parengti elektros įrenginių prijungimo projektą pagal šių Prijungimo sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje [www.eso.lt](http://www.eso.lt). Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovės asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt) arba į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą kurį Jums patogiau pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo centrų „Gilė“ adresai - [www.eso.lt](http://www.eso.lt) Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG byloje AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF byloje)) pateikti į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiau pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo centrų adresai - [www.eso.lt](http://www.eso.lt) Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Aguonų g. 24  
03212 Vilnius, Lietuva  
[www.eso.lt](http://www.eso.lt)

Informacija klientams Tel. 1802  
Tel. (8 5) 277 7524  
Faks. (8 5) 277 7514  
El. p.: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Įmonės kodas 304151376  
PVM kodas: LT100009860612  
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



„Gilė“).

3.1.3. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite [www.manogile.lt](http://www.manogile.lt) arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre kurį Jums patogiausia pasiekti (Bendrovės Klientų aptarnavimo centrų adresai - [www.eso.lt](http://www.eso.lt) Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant būtinumui, savo lėšomis bei vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais, turės parengti Bendrovės elektros įrenginių montavimo darbo projektą ir jį suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti Kliento Objekto vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 3.2. punkte. Dėl objekto vidaus elektros tinklo įrengimo galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.

3.1.6. Atlikti Objekto, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti [www.vei.lt](http://www.vei.lt).

3.1.7. Klientas atlikęs Objekto techninės būklės įvertinimą turi kreiptis į VEI dėl leidimo gaminti elektros energiją gavimo.

3.1.8. Klientas gavęs leidimą gaminti elektros energiją gali kreiptis į nepriklausomą elektros energijos tiekėją arba Bendrovę dėl elektros energijos supirkimo sutarties sudarymo.

## 3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. Įrengti įrangą, kuri atskirtų Kliento Objekto vidaus elektros tinklą nuo Bendrovės skirstomųjų elektros tinklų esant avariniam režimui Kliento arba Bendrovės elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento Objekto vidaus elektros tinkle už elektros energijos kokybę atsako Klientas.

3.2.2. Kliento elektros tinkle suprojektuoti techninių priemonių visumą ribojančią Kliento generatoriaus generuojamos elektros energijos patekimą į Bendrovės elektros tinklus. Kliento dalies projektas su numatytais Kliento generatoriaus generuojamos į Bendrovės elektros tinklus galią ribojančiomis techninėmis priemonėmis turės būti suderintas su Bendrove.

3.2.3. Elektrinės prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taške, įrengti gamintojo apskaitos spintą (toliau - GAS) (GAS įrengimo vieta parinkti atsižvelgiant į Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių VI skyriaus reikalavimus t. y. „Įrengiant elektros skaitiklius, nuo grindų (žemės paviršiaus, stacionariųjų pastovų, aikštelių ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybtų aukštis turi būti 0,8-1,7 m....“). GAS numatyti vietą Bendrovės vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso ir esant būtinumui, automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos valdiklio įrengimui (kai ryšio linijos, tarp GAS įrengiamo elektros energijos apskaitos prietaiso ir esamo komercinės apskaitos skyde (toliau - KAS) pagal šių prijungimo sąlygų 4 punkto reikalavimus Bendrovės automatizuoto elektros energijos nuskaitymo valdiklio, ilgis didesnis nei 30 m.). Ryšio liniją nuo GAS iki KAS įrengia Klientas. AEEAS valdiklio prijungimui GAS įrengti 2A automatinį jungiklį.

3.2.4. Kliento elektrinėje generuojamos elektros energijos kokybės rodikliai turi tenkinti standartų reikalavimus.

## 4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

### 4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. GAS įrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaisą. Tuo atveju, kai ryšio linija nuo GAS iki KAS būtų ilgesnė nei 30 m., GAS skyde įrengti AEEAS valdiklį.

4.1.2. Įrengti srovės transformatorius Gamintojo elektrinės pagaminamos elektros energijos

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Aguonų g. 24  
03212 Vilnius, Lietuva  
[www.eso.lt](http://www.eso.lt)

Informacija klientams Tel. 1802  
Tel. (8 5) 277 7524  
Faks. (8 5) 277 7514  
El. p.: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

Įmonės kodas 304151376  
PVM kodas: LT100009860612  
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



nuskaitymui.

## 5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje [www.manogile.lt](http://www.manogile.lt), skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti [www.eso.lt](http://www.eso.lt) arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu **1802**.


Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino      Vadovas KILTINAVIČIUS DONATAS 

parengė      Vyresnysis inžinierius ŠIMANEC DARJUŠ 

## Priedas Nr. 4

### Sklypo planas:

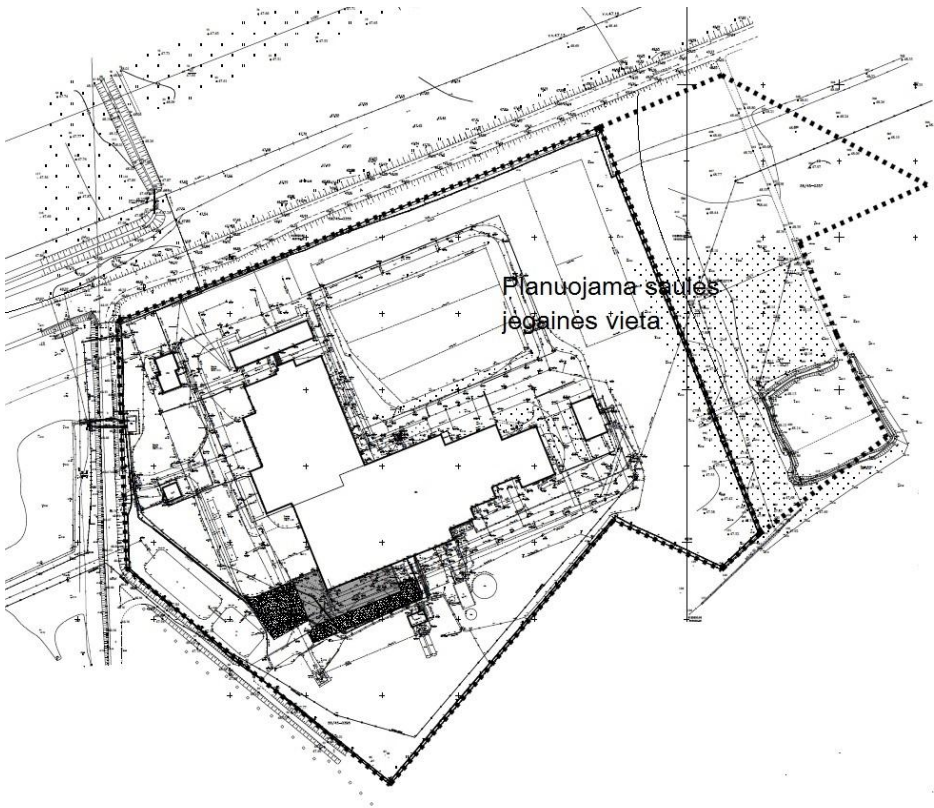

**AB „Krekenavos agrofirma“**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT MONTAVIMO  
DARBUS) PIRKIMO**

\_\_\_\_\_

*data*

\_\_\_\_\_

*vieta*

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visu dalyvių pavadinimai/</i> |  |
| Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/</i>         |  |
| Juridinio asmens kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/</i>    |  |
| PVM mokėtojo kodas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/</i>        |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                        |  |
| Telefono numeris                                                                                     |  |
| Ei. pašto adresas                                                                                    |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, paskelbtame 2017 m. lapkričio 15 dieną svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome saulės fotoelektrinės įrangą (įskaitant montavimą):

| Eil. Nr.     | Prekių/ paslaugų/ darbų pavadinimas                                               | Kiekis   | Kaina, Eur (be PVM) | PVM, Eur | Kaina, Eur (su PVM) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 1.           | Saulės fotoelektrinės įranga (įskaitant montavimą)                                | 1 kompl. |                     |          |                     |
| 2.           | Saulės fotoelektrinės pridavimas VEI ir leidimų gaminti elektros energiją gavimas | 1 kompl. |                     |          |                     |
| <b>VISO:</b> |                                                                                   |          |                     |          |                     |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – \_\_\_\_\_ Eur (suma žodžiais).

3. Siūloma įranga ir jos savybės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil.Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai                                                   | Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                  | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą<br>(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.      | <b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.      | Bendra saulės fotoelektrinės įrengtoji galia, kW                                             | 1000 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.      | Saulės jėgainės metinis pagaminimas elektros energijos kiekis                                | ≥950 000 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.      | Monitoringo internetu sistema                                                                | Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas duomenų atvaizdavimas:<br>1. Suminė pagaminta elektros energija;<br>2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;<br>3. Momentinė generuojama galia;<br>4. Pagamintos energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II.     | <b>FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.      | <b>Fotoelektrinių modulių gamintojas</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Irašyti gamintojo pavadinimą</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.      | <b>Siūlomų modulių gamintojas turi atitikti ne mažesnius nei šių standartų reikalavimus:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.    | ISO 9001 arba lygiavertis                                                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.    | ISO 14001 arba lygiavertis                                                                   | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.      | <b>Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.    | EN 61215 arba lygiavertis                                                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2.    | EN 61730 arba lygiavertis                                                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.3.    | CE atitikties deklaracija                                                                    | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.      | <b>Fotoelektrinių modulių techniniai ir kokybiniai reikalavimai</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.    | Voltamperinių charakteristikų matavimai saulės imitatoriumi                                  | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.    | Gamintojo garantijos moduliams:                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.1.  | Gamintojo garantija                                                                          | ≥ 10 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.2.  | Efektyvumo garantija po 12 metų eksploatacijos, lyginant                                     | ≥ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Eil.Nr.     | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai                                                                                            | Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas) | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą<br>(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | su nominalia                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.3.      | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia                                                                 | ≥ 80%                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.4.      | Linijinė garantija, pirmais metais efektyvumas                                                                                        | ≥97%                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.5.      | Gamintojo garantija privalo būti apdrausta trečios šalies                                                                             | Taip                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5.</b>   | <b>Mechaninis atsparumas</b>                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.        | Maksimali vėjo apkrova, Pa                                                                                                            | ≥ 2400                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2         | Maksimali sniego apkrova, Pa                                                                                                          | ≥ 5400                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6.</b>   | <b>Kiti parametrai</b>                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.1         | Modulio rėmas                                                                                                                         | Anoduotas aliuminis                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.2         | Kontakinė dėžutė                                                                                                                      | Ne žemesnė IP65, ventiliuojama                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.3         | Saulės elementų tipas                                                                                                                 | Polikristalinis                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.4         | Darbinė temperatūra                                                                                                                   | -40°C- + 85°C                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>III.</b> | <b>KEITIKLIAI:</b>                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.          | <b>Keitiklių gamintojas</b>                                                                                                           |                                                                                 | <i>Nurodyti gamintojo pavadinimą</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.          | <b>Siūlomų srovės keitiklių gamintojas turi atitikti šių standartų reikalavimus:</b>                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.        | ISO 9001                                                                                                                              | Taip                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.          | <b>Siūlomi srovės keitikliai turi atitikti šių direktyvų ir standartų reikalavimus:</b>                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.        | EN 61000-6-2<br>Elektromagnetinis suderinamumas. Atsparumas pramoninės aplinkos poveikiui.                                            | Taip                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2.        | EN 61000-6-3<br>Elektromagnetinis suderinamumas.<br>Gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos spinduliavimo standartas. | Taip                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.3.        | EN 62109 Fotovoltinėse                                                                                                                | Taip                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Eil.Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai                         | Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas) | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą<br>(tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | sistemose naudojamų galios keitiklių sauga. Bendrieji reikalavimai |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4.    | CE atitikties deklaracija                                          | Taip                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.      | <b>Gamintojo garantija</b>                                         | ≥ 10 metų                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.      | <b>Kiti techniniai parametrai:</b>                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.    | Fazių skaičius                                                     | 3                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2.    | Apsaugos lygis<br>Montavimui lauke<br>Montavimui patalpose         | Ne žemesnis kaip IP65<br>IP21                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.3.    | Maksimalus keitiklio efektyvumas                                   | ≥97%                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.4.    | Sistemos darbo stebėseną nuotoliniu būdu                           | Taip                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.       |                                |                             |
| 2.       |                                |                             |
| 3.       |                                |                             |

5. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus (subrangovus)\*:

| Eil. Nr. | Subtiekejo (subrangovo) pavadinimas | Prekės/ paslaugos/ darbai, kuriuos numatoma perduoti subtiekejui (subrangovui) | Pirkimo dalis (dalis procentais), kuriai atlikti bus pasitelkiamas subtiekejas (subrangovas) |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       |                                     |                                                                                |                                                                                              |
| 2.       |                                     |                                                                                |                                                                                              |
| 3.       |                                     |                                                                                |                                                                                              |

\* Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekejai (subrangovai).

6. Šiame pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija\*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas /dokumento dalis |
|----------|-------------------------------------------------|
| 1.       |                                                 |
| 2.       |                                                 |
| 3.       |                                                 |

*\* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

7. Pasiūlymas galioja iki 2017 m. \_\_\_\_\_ d. imtinai.

8. Pateikdami dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydami saugiu elektroniniu parašu deklaruojame, kad kopijos yra tikros.

9. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.

\_\_\_\_\_  
*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens  
pareigos*

\_\_\_\_\_  
*parašas*

\_\_\_\_\_  
*Vardas Pavardė*